แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนผังใช้แผนระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

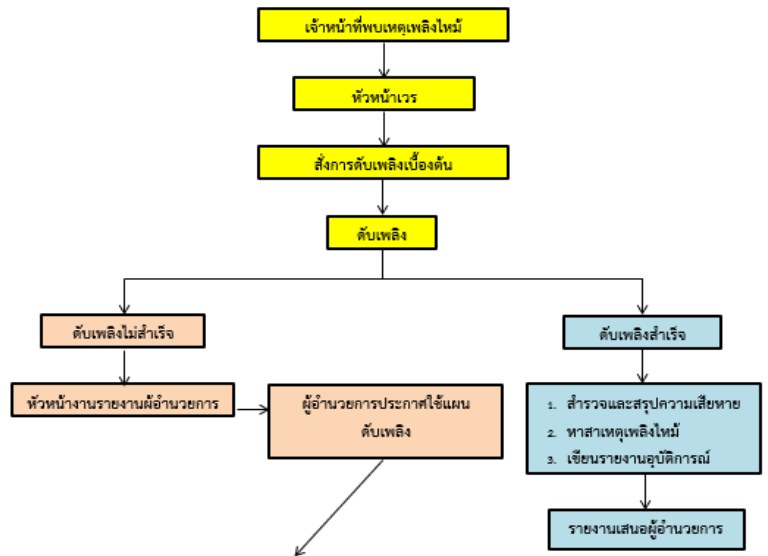

แจ้งหน่วยงานภายใน และ/หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

1. บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเวียงป่าเป้า โทร.0 5378 1510
2. สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า โทร.0 5378 1466
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเวียงป่าเป้า โทร.0 5395 2353
4. กรณีฉุกเฉิน ติดต่อศูนย์สั่งการเหตุเพลิงไหม้ โทร. 199
5. โรงพยาบาลแม่สรวย โทร.0 5378 6017
6. โรงพยาบาลวังเหนือ โทร. 0 5427 9100

ลำดับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย: 1.ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ไฟ 2.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้น้อย 3.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้โดยมีผู้ควบคุม 1 คน

ลำดับการเคลื่อนย้าย: ๑.วัตถุไวไฟ อุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาแพง เอกสารทางการเงิน (ติดสัญลักษณ์สีแดง) ให้เคลื่อนย้ายเป็นอันดับแรก๒. อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น ยา เสื้อผ้า เอกสารวิชาการ (ติดสัญลักษณ์สีเหลือง) เคลื่อนย้ายเป็นลำดับ๒ ๓.ครุภัณฑ์ อื่นๆ เช่น โต๊ะ เตียง เอกสาร ที่ไม่มีการติดสีแสดงสัญลักษณ์ เคลื่อนย้ายเป็นลำดับสุดท้าย

จุดรวมพล 1 จุด: ลานจอดรถหลังสนามบาสเกตบอลโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

แผนอพยพหนีไฟ

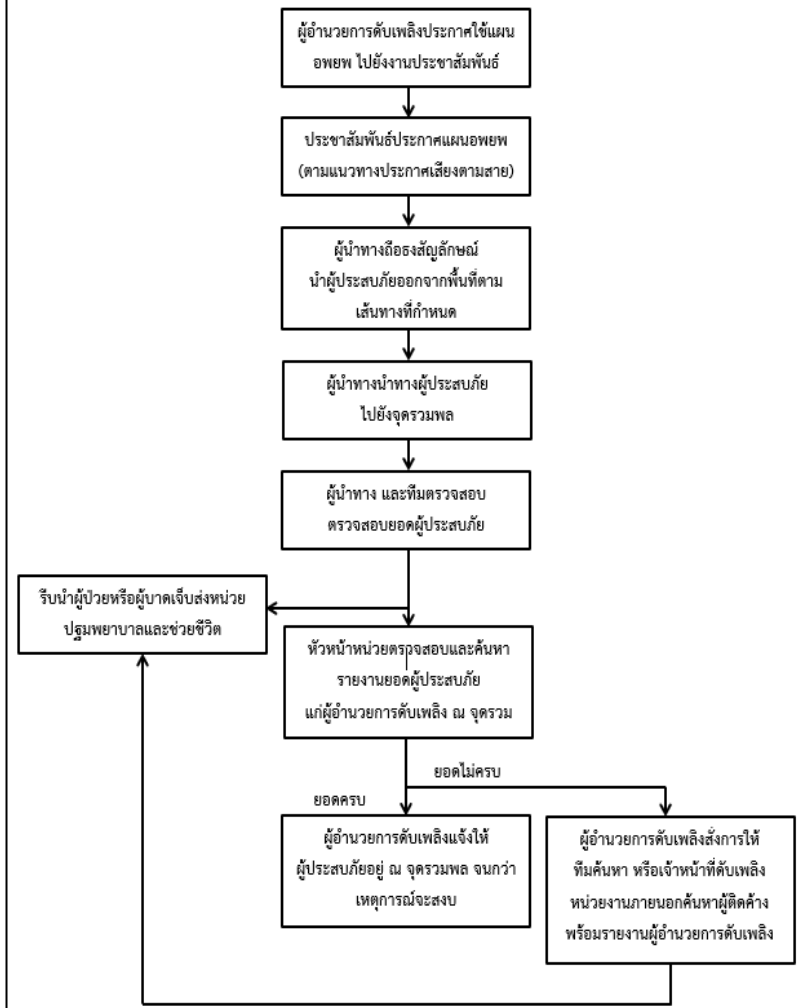

รายงานผลการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2567 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น.-16.00 น.

ณ ห้องประชุมอิ่มอุ่น โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและกลุ่มงานบริหาร ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและได้ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด จำนวน 33 คน

เริ่มการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย เวลา 13.30 น.สิ้นสุดการซ้อมแผนเวลา 16.00 น.

ได้มีข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมดังนี้

1.จุดรวมพลควรมีมากกว่า 1 จุด เพื่อรองรับเหตุที่อาจจะเกิดในสถานที่ห่างกัน

2.ควรมีการเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คสภาพ ของหัวรับน้ำเข้าหน่วยงาน และสายรับ - ส่งน้ำสำหรับใช้ในการดับเพลิง

3.ควรมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบตำแหน่งวาล์วควบคุมการจ่ายออกซิเจน แต่ละโซน

4.ควรมีการกำหนดเส้นทางจราจรสำหรับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการเพื่อความสะดวกในการสัญจร

(นางสาวกาญจนา ช่างทำนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

(นางพรสุดา จินดารัตน์)
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

(นายเมธี จินดารัตน์)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ผู้รับรองการบันทึก

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้

ระบบไฟฟ้า เพิ่มขนาดหม้อแปรงจาก 140 เป็น 400 kVA

ระบบโทรศัพท์ภายใน เพิ่มคู่สาย และแบ่งโซน

ระบบประปา ล้างบ่อบาดาล เปลี่ยนทรายกรอง และซ่อมท่อใต้ตึกที่แตก

3.4 ระบบบริการในจุดสำคัญสามารถดำเนินการต่อได้

มีเครื่องปั่นไฟ 400 kVA 2 ตัว สามารถให้ไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน 6 วินาที ระยะเวลาผลิตกระแสมากกว่า 15 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกจุดให้บริการผู้ป่วย

อัตราการใช้ออกซิเจน ปี 2567 เฉลี่ยวันละ 102 คิว มีถังออกซิเจนสำรอง 35 ถังสามารถจ่ายออกซิเจนอัตโนมัติระยะเวลา 49.4 ชั่วโมง